



162412340160

监 测 报 告

编号: GZRSK-133 (2021) -04


项目名称: 贵航贵阳医院 2021 年自行监测项目

委托单位: 贵航贵阳医院

监测类别: 委托监测

贵州瑞思科环境科技有限公司

2021 年 8 月 10 日

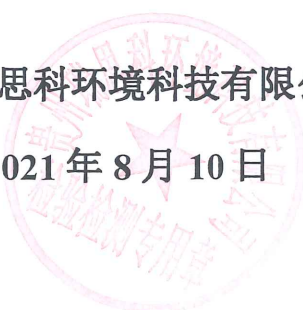

报 告 声 明

- 1、本报告仅对本次监测结果负责。
- 2、由委托方自行采集的样品，仅对来样的分析检测数据负责，不对样品的来源负责，对检测结果不作评价。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、本报告无相关责任人签字无效。
- 6、复制本报告需经本公司书面批准，且需加盖本公司检验检测报告专用章，否则无效。
- 7、部分提供或部分复制本报告无效。
- 8、委托方若对本报告有异议，须于收到本报告起十五日之内向本公司提出。

公司地址：贵州省贵阳市南明区市南路 1 号 01-06 层 10 号

联系电话：13885092262

邮政编号：550005

传真：0851-85505498

联系人：沈卫

监 测 报 告

样品类别	废水
监测项目	粪大肠菌群
样品状态	液体, 保存完好
监测频次	监测 1 天, 每天监测 3 次
点位数量	1 个
监测点位	污水处理设施出口
采样日期	2021 年 8 月 6 日
检测日期	2021 年 8 月 6 日~2021 年 8 月 9 日
备注	

监 测 报 告

废水监测项目及分析方法:

监测项目	分析方法及来源	标准检出限	仪器名称及型号	固定资产编号
粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法滤膜法》(15 管法) (HJ/T 347.2-2018)	20MPN/L	LRH-250 生化培养箱	RSKHJ201517

废水样品属性:

样品名称	样品编号	监测项目	样品数量	样品状态描述
废水	FS1-133(2021)080601 FS1-133(2021)080602 FS1-133(2021)080603	粪大肠菌群	3 瓶	液体, 500ml 聚乙烯瓶, 样品保存完好

废水监测结果:

监测点位 及编号	监测项目	监测结果				
		FS1-133(2021) 080601	FS1-133(2021) 080602	FS1-133(2021) 080603	平均值及 范围	标准限值
污水处理 设施出口	粪大肠菌群 (MPN/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	5000

注: 本项目执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 2 预处理标准。

监 测 报 告

样品类别	有组织废气
监测项目	氮氧化物
样品状态	/
监测频次	监测 1 天, 每天监测 3 次
点位数量	1 个
监测点位	锅炉排气筒中段
采样日期	2021 年 8 月 6 日
检测日期	2021 年 8 月 6 日
备注	

监 测 报 告

有组织废气监测内容:

点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
FK1	锅炉排气筒中段	氮氧化物	监测 1 天 每天监测 3 次

有组织废气监测依据:

监测项目	分析方法	方法检出限	仪器名称/型号	仪器编号
氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法》 (HJ693-2014)	3mg/m ³	崂应 3012 型自动烟尘 (气) 测试仪	RSKHJ201905

监 测 报 告

监测项目		单位	监测结果			
净化设施名称		/	/			
监测点位		/	锅炉排气筒中段			
排气筒高度		m	15			
有效截面积		m ²	0.0804			
环境大气压		kPa	88.6			
基准氧含量		%	3.5			
样品编号		/	FK1-133 (2021) 080601	FK1-133 (2021) 080602	FK1-133 (2021) 080603	标准限值
烟气标干流量		m ³ /h	786		812	833 /
烟气温度		°C	156.5		155.0	156 /
实测烟气含氧量		%	7.8		7.8	7.8 /
烟气含湿度		%	4.8			
氮氧化物	实测浓度	mg/m ³	59	65	61	62 /
	折算浓度	mg/m ³	78	87	81	82 200
	排放量	kg/h	0.0464	0.0585	0.0495	0.0516 /
注: 本项目执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 燃气锅炉限值。						

现场采样图:



——报告结束——



编制: 赵柯

审核: 陈超

签发: 李春兰

日期: 2021 年 8 月 10 日